


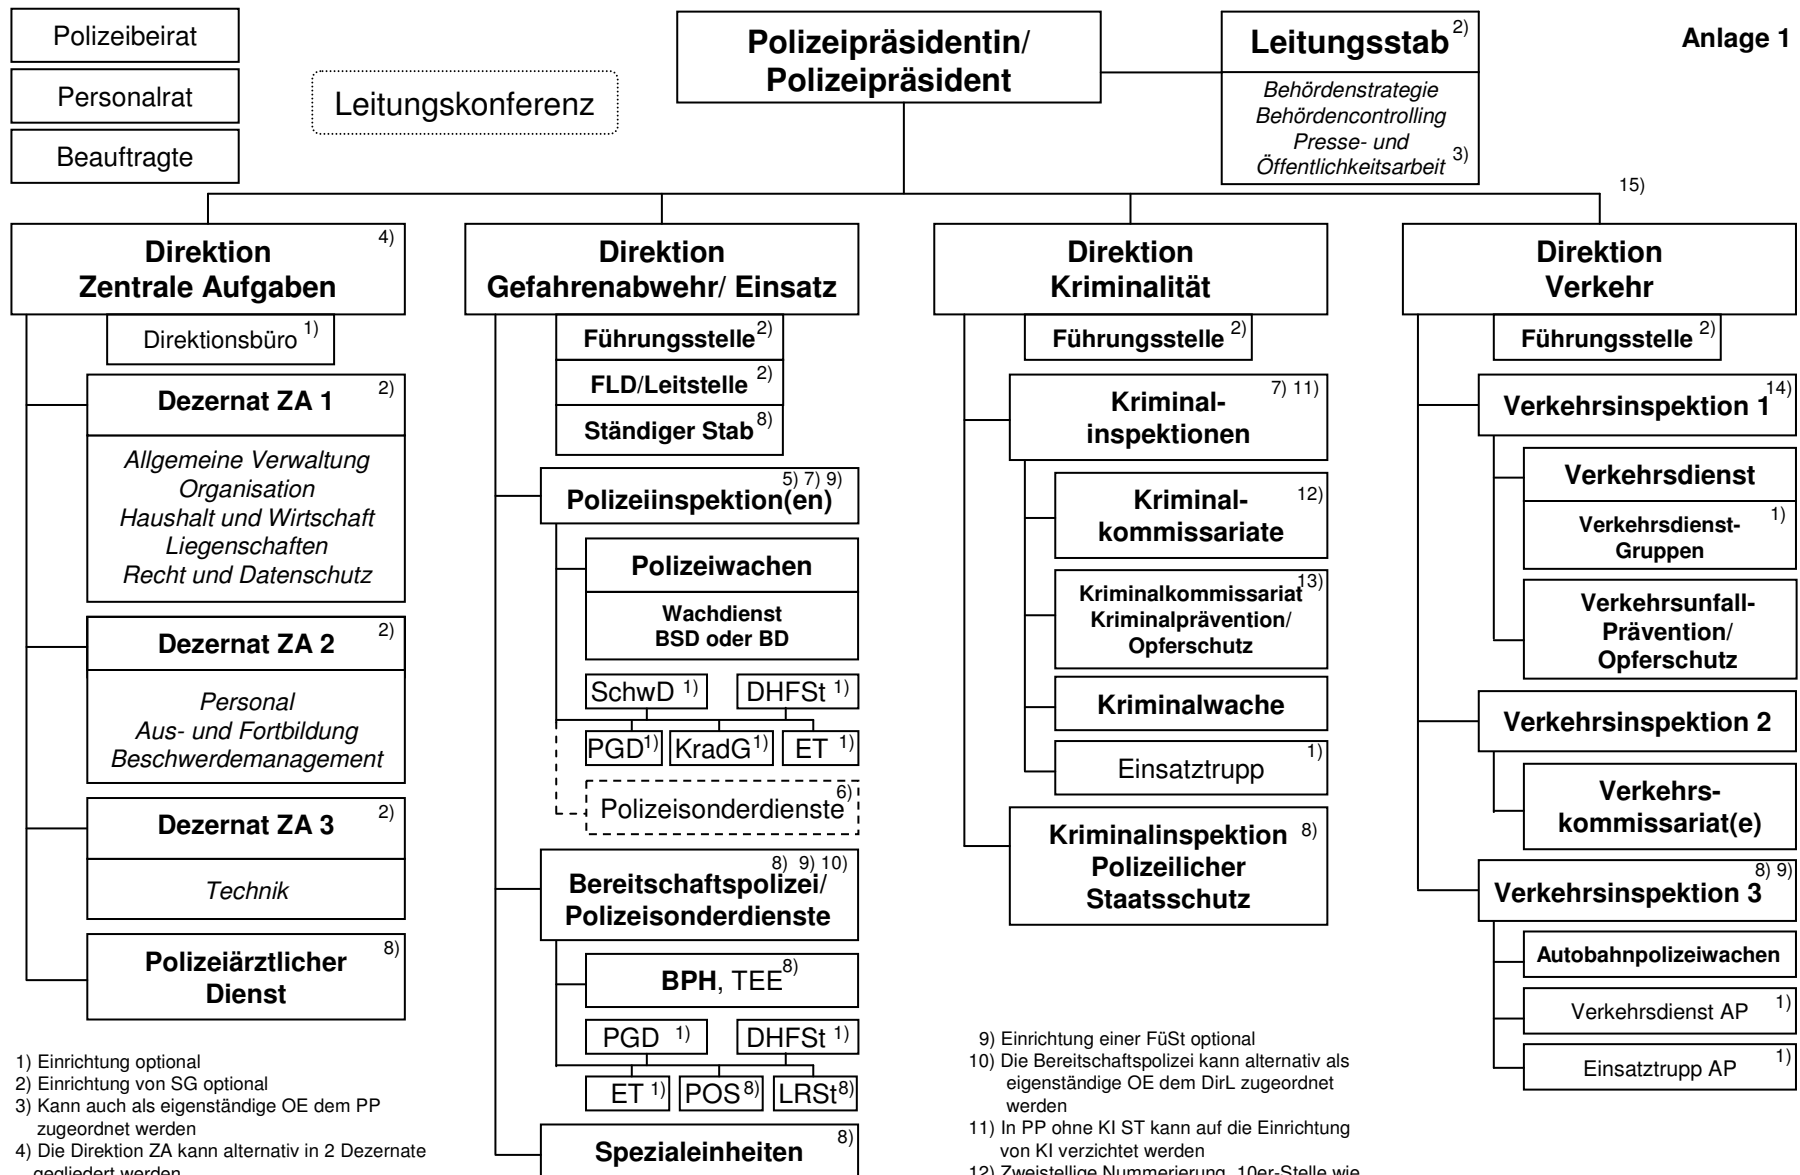

- 1) Einrichtung optional
 2) Einrichtung von SG optional
 3) Kann auch als eigenständige OE dem PP zugeordnet werden
 4) Die Direktion ZA kann alternativ in 2 Dezernate gegliedert werden
 5) Zusatzaufgabe „Regionalbeauftragter“ durch den PI-Leiter
 6) Einrichtung mit Zustimmung MIK
 7) Festlegung der Anzahl der Inspektionen mit Zustimmung des MIK
 8) Sofern vorhanden

- 9) Einrichtung einer FüSt optional
 10) Die Bereitschaftspolizei kann alternativ als eigenständige OE dem DirL zugeordnet werden
 11) In PP ohne KI ST kann auf die Einrichtung von KI verzichtet werden
 12) Zweistellige Nummerierung, 10er-Stelle wie Nr. der KI
 13) Angliederung in KI mit Querschnittsaufgaben
 14) In PP ohne AP kann auf die Einrichtung von VI verzichtet werden
 15) Im PP Duisburg ist zusätzlich eine Direktion Wasserschutzpolizei eingerichtet